



**SPOSOBY PODŁĄCZENIA ZAWORU HYDRANTOWEGO 25**

WERSJA PRAWA

WERSJA LEWA

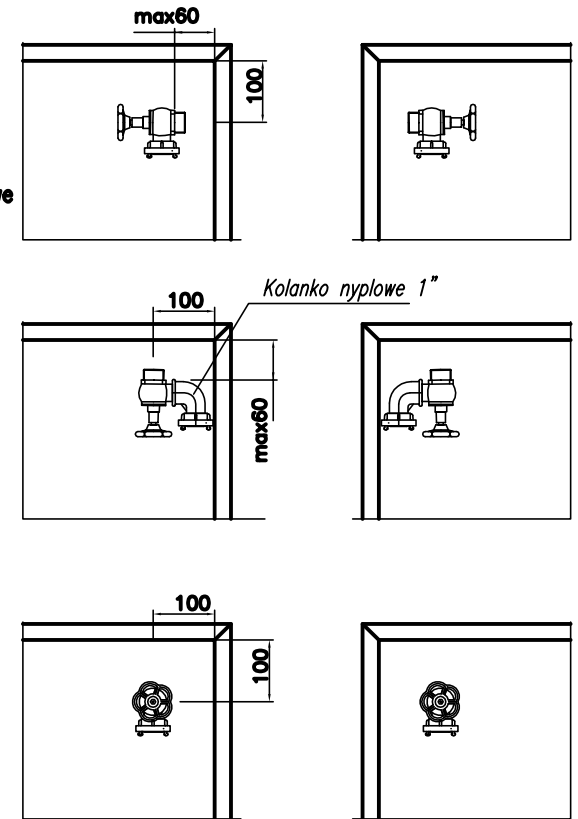

**UWAGA:**

HYDRANTY WEWNĘTRZNE TYP PN-EN 671-1 (hydranty 25) SĄ MONTOWANE W SIECI INSTALACYJNEJ 1" Z ZAWOREM HYDRANTOWYM 25.

W HYDRANTACH TYP PN-EN 671-1 ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA ZAWORU 52 PRZY SIECI INSTALACYJNEJ 2"

Podziałka	Nazwa wytwórcy	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe	Nazwa	HYDRANT WEWNĘTRZNY	
1:1		SUPRON 3		Oznaczn. rys. zestawien.	PN-EN 671-1/W-25/20 PN-EN 671-1/W-25/30
					Arkusz 1